



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Площадь Соборная, 7 г. Саратов, Россия, 410028 Тел. 23-13-65 Факс. 28-54-86 23-33-21 E-mail: ugpn@gumchs.saratov.ru
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО САРАТОВСКОМУ И ВОСКРЕСЕНСКОМУ РАЙОНАМ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
410039 Россия, г. Саратов, проспект Энтузиастов, 58. Тел./факс: /8452/ 96-37-30 E-mail: gpn6@gumchs.saratov.ru

Предписание № 58/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Елшанка
Воскресенского района Саратовской области».

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения заместителя начальника ОНД и ПР по Саратовскому и Воскресенскому районам Саратовской области № 58 от 25.05.2021 г., ст. 6 Федерального закона от 21.12.94г. РФ №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 час. 00 мин. "04" июня 2021 г. до 10 час. 00 мин. "11" июня 2021 г. государственным инспектором Саратовского и Воскресенского районов по пожарному надзору капитаном внутренней службы Машковым Дмитрием Сергеевичем, проведена плановая выездная проверка помещения и территории муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Елшанка Воскресенского района Саратовской области», расположенного по адресу: Саратовская область, Воскресенский район, с. Елшанка, ул. Школьная, д. 50 а.

Проверка проведена совместно с директором МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Елшанка Воскресенского района Саратовской области» Ереклинцева Ольга Геннадьевна.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности и конкретного места выявленного нарушения с указанием мероприятия по его устранению	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Система автоматической пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	01.08.2021г	
2	Подвальное помещение школы не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией	ст. 82 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», НПБ 110-03 таб.1 п.4	01.08.2021г	
3	Выход на кровлю с лестничной клеткой третьего этажа не оборудован противопожарным люком 2-го типа, размером 0,6 на	ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	01.08.2021г	

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности и конкретного места выявленного нарушения с указанием мероприятия по его устранению	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	0,8 м.	безопасности», СП 4.13130 п.7.7		
4	В учреждении на разработаны программы проведения вводного и первичного на рабочем месте инструктажа по пожарной безопасности	ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», НПБ-645 "Обучение мерам пожарной безопасности работников организации"	01.08.2021г	
5	Имеющиеся инструкции по пожарной безопасности не соответствуют требованиям Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	раздел №18 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	01.08.2021г	
6	Помещение электрощитовой на первом этаже не оборудовано противопожарной дверью 2-го типа	ст.88 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2021г	
7	Помещение пищеблока на первом этаже не оборудовано противопожарной дверью 2-го типа	ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП.4.13130 п.5.6.4	01.08.2021г	
8	Не проведена очистка воздуховодов здания школы от горючих отходов с составлением соответствующего акта (такие работы проводятся не реже 1 раза в год)	п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	01.08.2021г	
9	На втором этаже здания в холле рядом с музыкальным кабинетом крышка ручного запуска автоматической пожарной сигнализации сломана	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	01.08.2021г	
10	В помещении комнаты, предназначенной для переодевания (мужской), допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем)	п.п. «в» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	01.08.2021г	
11	В помещении коридора на втором этаже рядом с кабинетом русского	п.п. «в» п. 35 Правил противопожарного режима в	01.08.2021г	

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности и конкретного места выявленного нарушения с указанием мероприятия по его устранению	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	языка допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем)	Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479		

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


 (подпись)
 МЛП

«11» июня 2021 г.


Государственный инспектор Саратовского и
Воскресенского районов Саратовской области по
пожарному надзору
капитан внутренней службы
Машков Д.С.

Предписание для исполнения получил

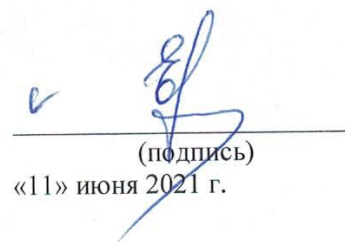
 (подпись)

«11» июня 2021 г.

Директор МОУ «Средняя общеобразовательная
школа с. Елшанка Воскресенского района Саратовской
области» Ереклинцева Ольга Геннадьевна.



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. ЕЛШАНКА
ВОСКРЕСЕНСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(МОУ «СОШ с. Елшанка»)**

№ 297 от 16.08.2021 г Начальнику ОНД и ПР по Саратовскому
и Воскресенскому районам Саратовской области
В.А. Мустафееву

Информация об исполнении пунктов предписания № 58/1/1 по пожарной безопасности

В настоящее время устранены следующие нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, а именно:

- в соответствии с ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 63 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», НПБ-645 «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации» в МОУ «СОШ с. Елшанка» разработаны программы проведения вводного и первичного инструктажа по пожарной безопасности на рабочем месте;

- инструкции по пожарной безопасности соответствуют требованиям Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г № 1479;


- проведена очистка воздуховодов здания школы от горючих отходов, о чем составлен соответствующий акт за № 238 от 25.06.2021 г;

- в помещении комнаты, предназначенной для переодевания (мужской) и в помещении коридора на втором этаже рядом с кабинетом русского языка на светильники поставлены колпаки (рассеиватели);

- 20 августа 2021 года в ходе планового осмотра по ТО и ППР систем пожарной автоматики и ПО ТО объективного оборудования «Стрелец Мониторинг» специалистом будет произведена замена крышки ручного запуска автоматической пожарной сигнализации.

- ведутся работы с компанией Vekker по заключению договора по установке противопожарных дверей помещения электрощитовой и помещению пищеблока на 1 этаже школы.

Директор школы

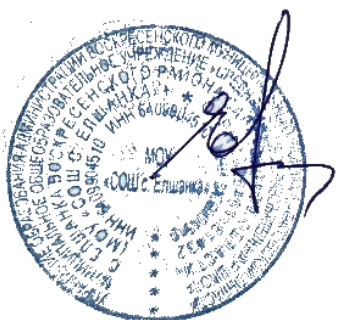

Ереклинцева О.Г.